


AFSTANDSKRAV FOR GASFLASKER ≤ 264 GOE



Bekendtgørelse nr. 1444 om tekniske forskrifter for gasser af 15. dec. 2010

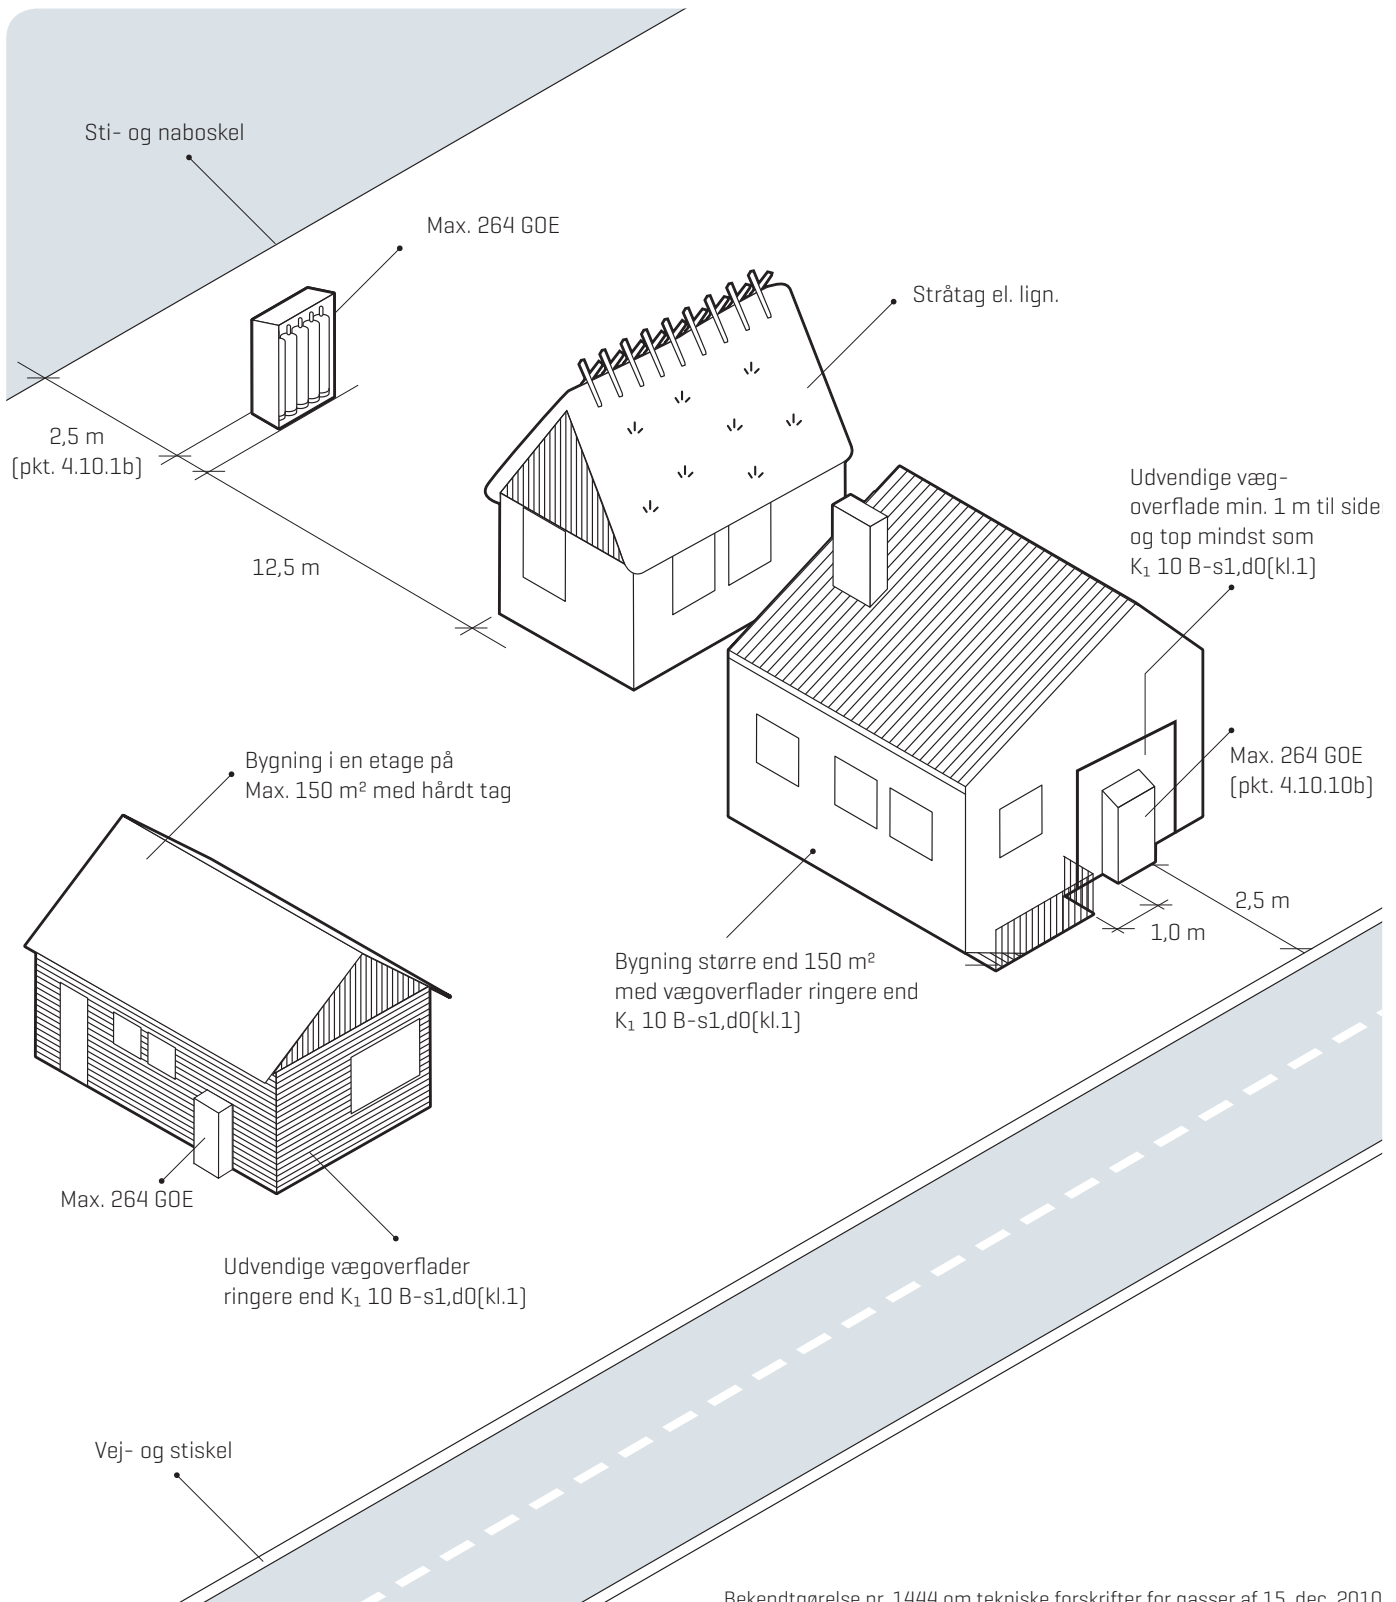

AFSTANDSKRAV FOR GASFLASKER \leq 264 GOE

FLASKESTATIVER:

Midlertidigt opstillede F-gasflasker, fx til byggepladser, tagdækningsarbejder, korntørring eller foreløbige naturgas-anlæg, opstilles uden anden sikkerhedsindretning end den påmonterede mellemtryksregulator.

STATIONÆRE FLASKEINSTALLATIONER > 11 KG:

Flasker og reduktionsventiler skal være beskyttet mod mekanisk overlast eller anbragt i et skab af ubrændbart materiale, der er ventileret foroven og forneden.

Flaskerne skal stå op på fast, plant underlag og ved hjælp af kæder eller på anden måde sikret mod væltning.

OBS:

- Ventiler og reduktionsventiler skal på flasker, der ikke opstilles i udvendigt flaskerum, flaskeskab eller container, være beskyttet mod mekanisk overlast (pkt. 4.3.1).
- Flasker skal ved hjælp af kæder eller på anden måde sikres mod væltning (pkt. 4.13.11).