




AFSTANDSKRAV FOR GASFLASKER 265-1200 GOE



Bekendtgørelse nr. 1444 om tekniske forskrifter for gasser af 15. dec. 2010

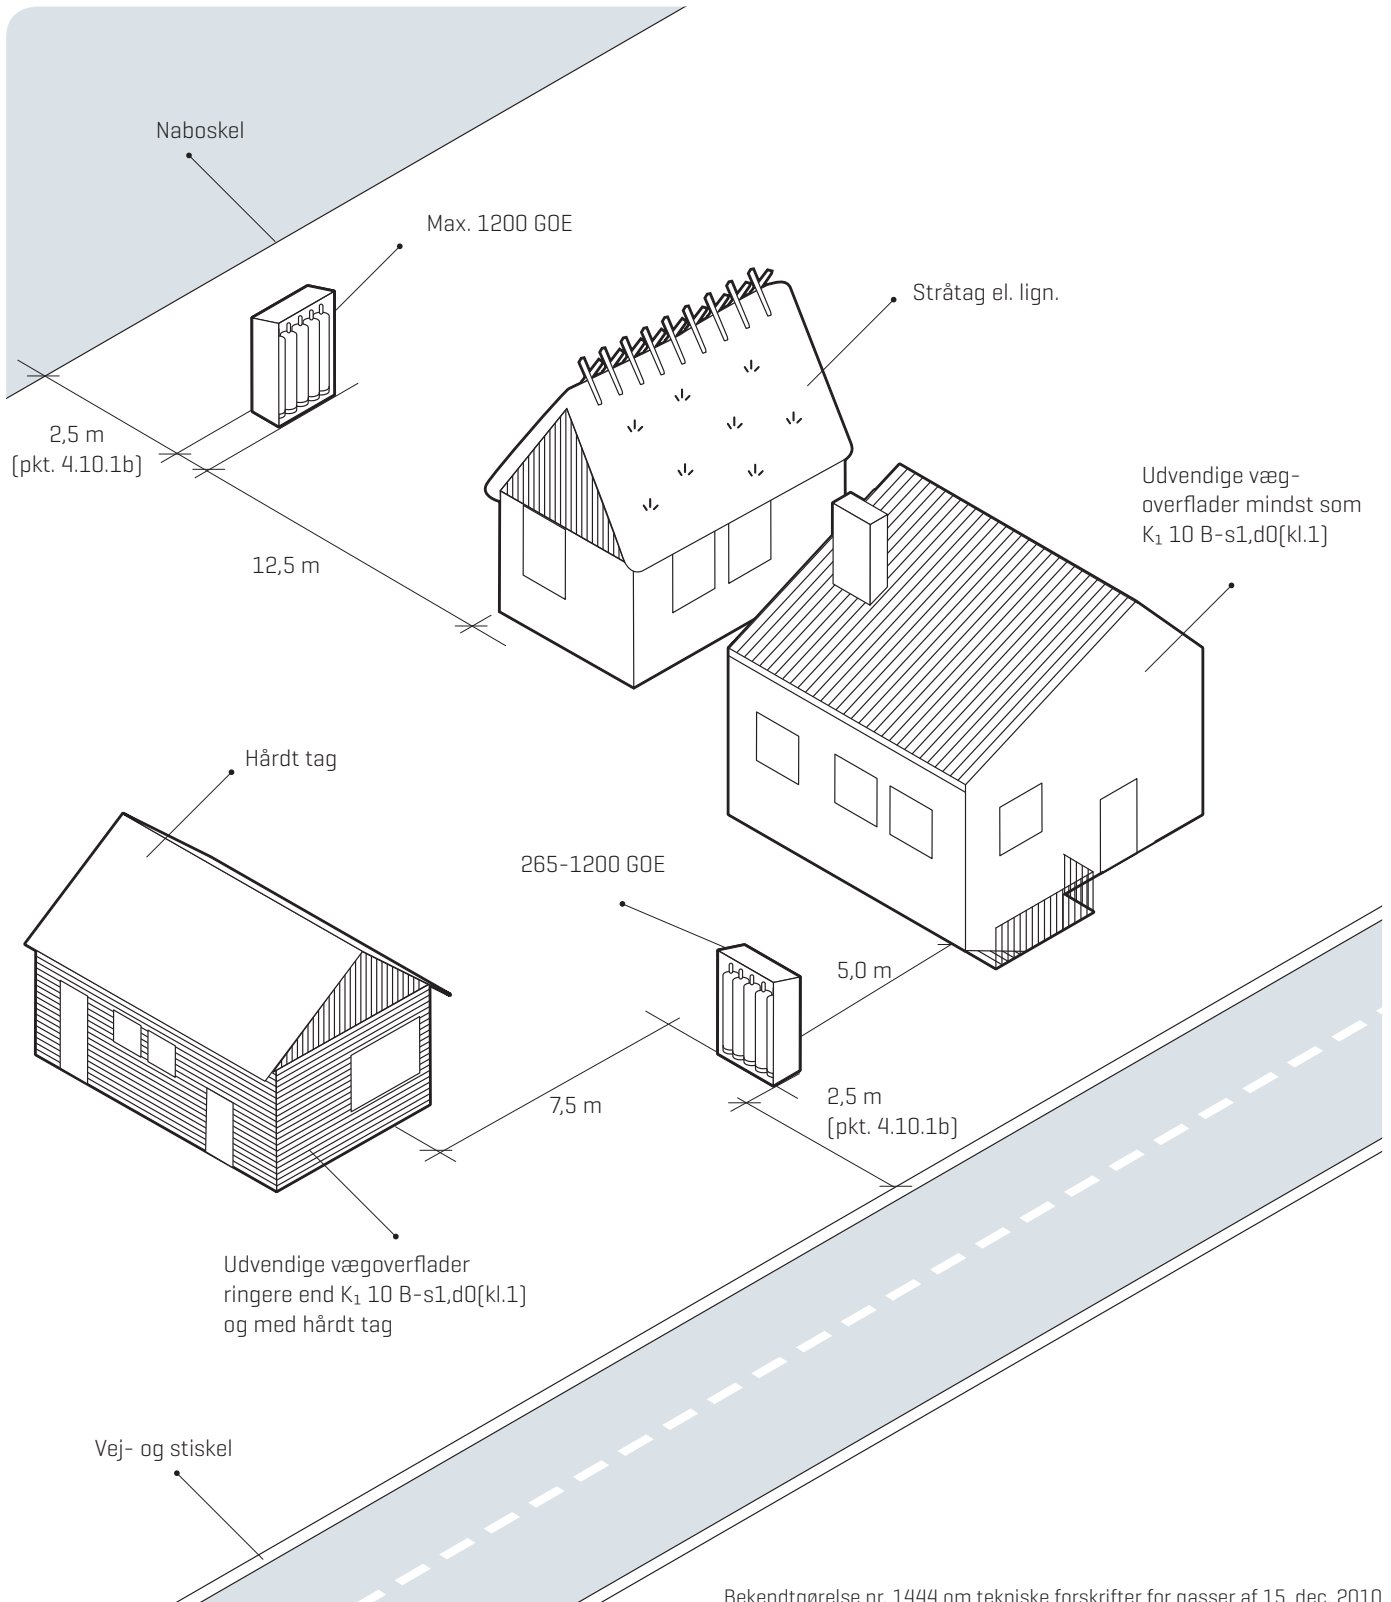

AFSTANDSKRAV FOR GASFLASKER 265-1200 GOE

FLASKESTATIVER:

Midlertidigt opstillede F-gasflasker, fx til byggepladser, tagdækningsarbejder, korntørring eller foreløbige naturgas-anlæg, opstilles uden anden sikkerhedsindretning end den påmonterede mellemtryksregulator m. SAV.

STATIONÆRE FLASKEINSTALLATIONER > 11 KG:

Flasker og reduktionsventiler skal være beskyttet mod mekanisk overlast eller anbragt i et skab af ubrændbart materiale, der er ventileret foroven og forneden.

Flaskerne skal stå op på fast, plant underlag og ved hjælp af kæder eller på anden måde sikret mod væltning.

OBS:

- Ventiler og reduktionsventiler skal på flasker, der ikke opstilles i udvendigt flaskerum, flaskeskab eller container, være beskyttet mod mekanisk overlast (pkt. 4.3.1).
- Flasker skal ved hjælp af kæder eller på anden måde sikres mod væltning (pkt. 4.13.11).
- Lagerafsnit skal i en afstand af mindst 1 m omgives af et mindst 2 m højt, ubrændbart hegn med døre eller porte, der kan aflåses, medmindre lagerafsnittet er beliggende på lokaliteter, hvor uvedkommende ikke umiddelbart kan få adgang (pkt. 4.3.6).
- Lagerafsnit skal, hvor der er risiko for påkørsel, beskyttes mod påkørsel (pkt. 4.3.7).
- Ved lagerafsnit i det fri skal der inden for en afstand af 2,5 m etableres et friareal (pkt. 4.13.19)